


Betriebs- und Montageanleitung LED-Wand- und Deckenleuchte, ECO, 7510

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

Betriebs- und Montageanleitung für folgende FRISCH-Licht® LED-Wand- und Deckenleuchte, ECO, 7510.

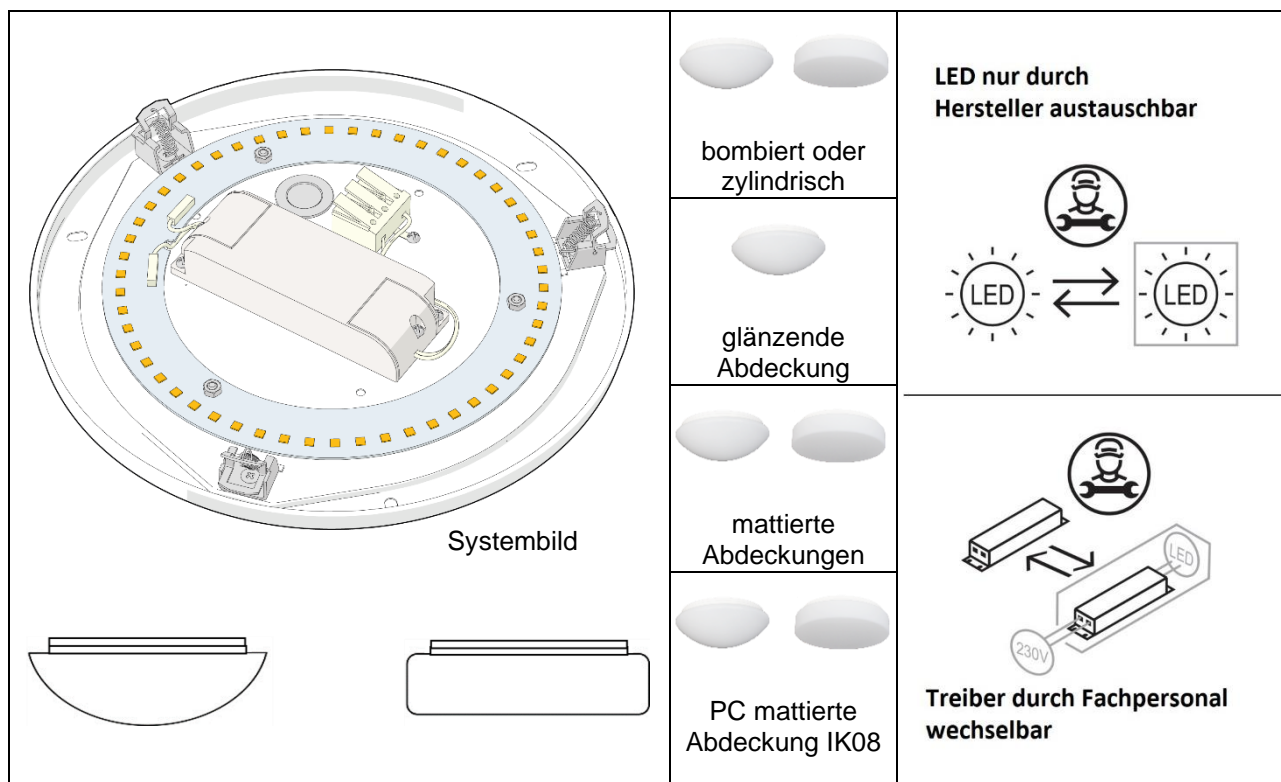

Bestellnummern

DLUE 7515.1883M
DLUE 7515.1883DA
DLUE 7515.1883D
DLUE 7515.1883PH
DLUE 7515.1883CA

DLUE 7515.1884M
DLUE 7515.1884DA
DLUE 7515.1884D
DLUE 7515.1884PH
DLUE 7515.1884CA

DL 7510 W glanz VP
DL 7510 W matt VP
DL 7510 W PC matt VP
DLZ 7510 W matt VP
DLZ 7510 WPC matt VP

DL PME
DL E14 NLF

Produktbeschreibung

LED-Wand- und Deckenleuchte ECO, IP65.

1. Armatur ohne Abdeckung, weißes Leuchtenunterteil aus PC mit Feder-Schnappverschlüssen, für einen sicheren Halt der Abdeckung. Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.
2. Abdeckung, seidenmatt oder seidenglänzende opale Abdeckung aus PMMA oder schlagfestem PC (IK08). Die Leuchte zeichnet sich durch eine homogene Ausleuchtung ohne störende Dunkelfelder aus.
3. optionale Komponenten, Präsenzmelder oder E14 Notlichtfassung. Lichtausbeute bis 126 Lumen/Watt. LED-Lebensdauer L_{80}/B_{10} (T_q 25 °C) 50.000 Stunden. Schutzart IP65, IK02 oder IK08 (Abdeckung PC). Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

(Hinweise zu den Schaltstufen finden Sie auf Seite 12.)

Betriebs- und Montageanleitung

Inhaltsverzeichnis

Bestellnummern	1
Produktbeschreibung	1
Herstellerinformationen.....	2
Sicherheitshinweise.....	3
Hinweissymbole	3
Inbetriebnahme	3
Technische Daten Seite 1	4
Technische Daten Seite 2.....	5
optionale Komponenten	6
Maßzeichnung DLUE 7515.188xx	7
Maßzeichnung DL 7510 W x	8
Maßzeichnung DLZ 7510 W x.....	9
Anschlussmöglichkeiten Seite 1	10
Anschlussmöglichkeiten Seite 2	11
Schaltstufen.....	12
Anleitung und Hinweise	13
optionale Komponenten	14
Zubehör Seite 1	15
Zubehör Seite 2	16
Zubehör Seite 3	17
Wartung / Instandsetzung	18
Entsorgung	18
Notizen	18

Herstellerinformationen

Hersteller:

FRISCH-Licht[®] GmbH & Co. KG
Schlachthofweg 2
59755 Arnsberg
Telefon: 02932-890178-0
E-Mail: info@frisch-licht.de
Web: www.frisch-licht.de

Kundendienst:

Telefon: 02932-890178-0
E-Mail: info@frisch-licht.de

Betriebs- und Montageanleitung

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch!

Überprüfen Sie vor der Montage die Schutzabdeckungen. Defekte oder schadhafte Bauteile müssen vor der Inbetriebnahme ersetzt werden. Die Installation und Montage der Leuchten darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden!

Hinweissymbole

	Warnung vor elektrischer Spannung.		Vorsicht elektrischer Schlag! Niemals bei angelegter Spannung arbeiten.		Schutzklasse. I: leitfähige Gehäuseteile mit Schutzleiter verbunden Schutzklasse. II: verstärkte Isolierung, kein Schutzleiter
	Allgemeines Warnzeichen.		Kennzeichnung für geeignetes Personal einen elektrischen Anschluss vorzunehmen.		Wärmedämmung nicht gestattet.
	Warnung vor optischer Strahlung.		Kennzeichnung für geeignetes Personal die Montage durchzuführen.		Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur. Geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten.
	Warnung beim Aufladen von Batterien oder Akkus.		Empfehlung! Tragen Sie saubere Handschuhe, um Verschmutzungen zu vermeiden.		Durchgestrichene Abfalltonne gekennzeichnete Produkte dürfen nicht in den Hausmüll.
	Informationen zu Leuchten, Zubehör oder hilfreiche Tipps zur einfachen Installation.		Dem Material angepasste Reinigungsintervalle einplanen. Nur geeignete Reinigungsmittel nutzen.		Einhaltung der geltenden Anforderungen an die Konformität des Produkts. CE-Kennzeichnung

1. Der elektrische Anschluss darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden, das hierfür ausgebildet und befugt ist.

Vor der Montage sind alle stromführenden Leitungen vom Stromnetz zu trennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern. Nach dem die Stromzufuhr zur Leuchte unterbrochen wurde, müssen die LED-Platinen abgekühlt sein. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nicht durch den Anwender ausgetauscht oder ersetzt werden. Vermeiden Sie direkte Berührungen mit der LED-Platine. Bei Beschädigung der Leuchte muss die Stromzufuhr sofort unterbrochen werden. Die Instandsetzung hat ausschließlich über qualifizierte Fachkräfte zu erfolgen.

VORSICHT - Gefahr eines elektrischen Schlages!



Bei Ausfall oder Störung des LED-Modules wenden Sie sich bitte an FRISCH-Licht®. Schadhafte oder defekte Schutzabdeckungen müssen sofort ausgetauscht werden. Ohne ordnungsgemäße Schutzabdeckungen darf die Leuchte nicht in Betrieb genommen werden. LED-Modul: Risikogruppe I - ein direkter Blickkontakt mit den Leuchtdioden ist zu vermeiden.

Inbetriebnahme

2. Vor Inbetriebnahme bitte die Betriebs- und Montageanleitung sorgfältig lesen. Die Montage darf nur durch fachkundiges Personal durchgeführt werden.

Die optimale Lebensdauer der Leuchten wird bei (T_q 25 °C) erreicht. Die gesamte Leuchte darf nicht umgebaut, zerlegt oder verändert werden, hierdurch erlischt die Zulassung (CE). Achten Sie darauf, dass die Leuchte nicht in Kinderhände gelangt, sie ist kein Spielzeug! Der Betrieb der Leuchte ist nur an der Netzspannung zulässig. Der Schutzleiter muss, wenn vorhanden, angeschlossen werden! Wird dies nicht beachtet, so kann es im Fehlerfall zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag kommen! Der Betrieb der Leuchte ist nur im Innenbereich zulässig. An der Leuchte darf kein Dekorations-Material o.ä. Gegenstände befestigt werden, Brandgefahr! Blicken Sie niemals direkt oder mit optischen Instrumenten in das Licht der in der Leuchte eingebauten LEDs, da die Gefahr von Augenschäden besteht! Wenn die Leuchte beschädigt ist, darf sie nicht mehr betrieben werden. Schalten Sie die Netzspannung ab. Lassen Sie die Leuchte anschließend von einem Fachmann prüfen. Beachten Sie in gewerblichen Einrichtungen die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel. Nicht für starken Über- oder Unterdruck geeignet, da es sonst zu Defekten an der Leuchte kommen kann. Die Umgebungstemperatur der Leuchte muss zwischen -20 °C und +35 °C liegen.

Betriebs- und Montageanleitung

Technische Daten Seite 1

Standard:

IP65
Multi-power
DALI
DIM 1-10V
TRIAC
CASAMBI/Bluetooth
SELV

Optional:

AC/DC
Überwachungsbaustein

Leistung	Maße		Schaltart	Gewicht	Lumen	Kelvin	CRI	Bestell-Nr.
7 - 14 W	D	265 mm	Multipower	0,57 kg	900 –	3000 K	>80	DLUE 7515.1883M
	H	25 mm			1.800 lm			
bis 14 W	D	265 mm	DALI	0,57 kg	bis	3000 K	>80	DLUE 7515.1883DA
	H	25 mm			1.800 lm			
bis 14 W	D	265 mm	1-10 V	0,57 kg	bis	3000 K	>80	DLUE 7515.1883D
	H	25 mm			1.800 lm			
bis 14 W	D	265 mm	TRIAC	0,57 kg	bis	3000 K	>80	DLUE 7515.1883PH
	H	25 mm			1.800 lm			
bis 14 W	D	265 mm	CASAMBI	0,57 kg	bis	3000 K	>80	DLUE 7515.1883CA
	H	25 mm			1.800 lm			
7 - 14 W	D	265 mm	Multipower	0,57 kg	900 –	4000 K	>80	DLUE 7515.1884M
	H	25 mm			1.800 lm			
bis 14 W	D	265 mm	DALI	0,57 kg	bis	4000 K	>80	DLUE 7515.1884DA
	H	25 mm			1.800 lm			
bis 14 W	D	265 mm	1-10 V	0,57 kg	bis	4000 K	>80	DLUE 7515.1884D
	H	25 mm			1.800 lm			
bis 14 W	D	265 mm	TRIAC	0,57 kg	bis	4000 K	>80	DLUE 7515.1884PH
	H	25 mm			1.800 lm			
bis 14 W	D	265 mm	CASAMBI	0,57 kg	bis	4000 K	>80	DLUE 7515.1884CA
	H	25 mm			1.800 lm			

Index: **D**: Durchmesser / **L**: Länge / **B**: Breite / **H**: Höhe / **ET**: Einbautiefe / **DA**: Deckenausschnitt / **Im**: Lumen / **K**: Kelvin / **CRI**: Farbwiedergabeindex

Betriebs- und Montageanleitung

Technische Daten Seite 2

Standard:



Abdeckung
glanz

Abdeckung
matt

Abdeckung
PC matt

Bild	Maße	Material	Gewicht	Oberfläche	Bauart	Bestell-Nr.	
	D 300 mm H 95 mm	PMMA	0,17 kg	seidenglanz	bombiert	DL 7510 W glanz VP	Abdeckung
	D 300 mm H 95 mm	PMMA	0,17 kg	seidenmatt	bombiert	DL 7510 W matt VP	Abdeckung
	D 300 mm H 95 mm	Polycarbonat	0,17 kg	seidenmatt	bombiert	DL 7510 W PC matt VP	Abdeckung
	D 300 mm H 75 mm	PMMA	0,17 kg	seidenmatt	zylindrisch	DLZ 7510 W matt VP	Abdeckung
	D 300 mm H 75 mm	Polycarbonat	0,17 kg	seidenmatt	zylindrisch	DLZ 7510 WPC matt VP	Abdeckung



Index: **D**: Durchmesser / **L**: Länge / **B**: Breite / **H**: Höhe / **ET**: Einbautiefe / **DA**: Deckenausschnitt / **Im**: Lumen / **K**: Kelvin / **CRI**: Farbwiedergabeindex

Bild	Bezeichnung		Gewicht				Bestell-Nr.	
	Präsenzmelder, in der Leuchte verbaut		0,412 kg				DL PME	
	E14 NLF, Notlichtfassung in der Leuchte verbaut		0,029 kg				DL E14 NLF	


Index: D: Durchmesser / L: Länge / B: Breite / H: Höhe / ET: Einbautiefe / DA: Deckenausschnitt / Im: Lumen / K: Kelvin / CRI: Farbwiedergabeindex

Betriebs- und Montageanleitung


Maßzeichnung DLUE 7515.188xx

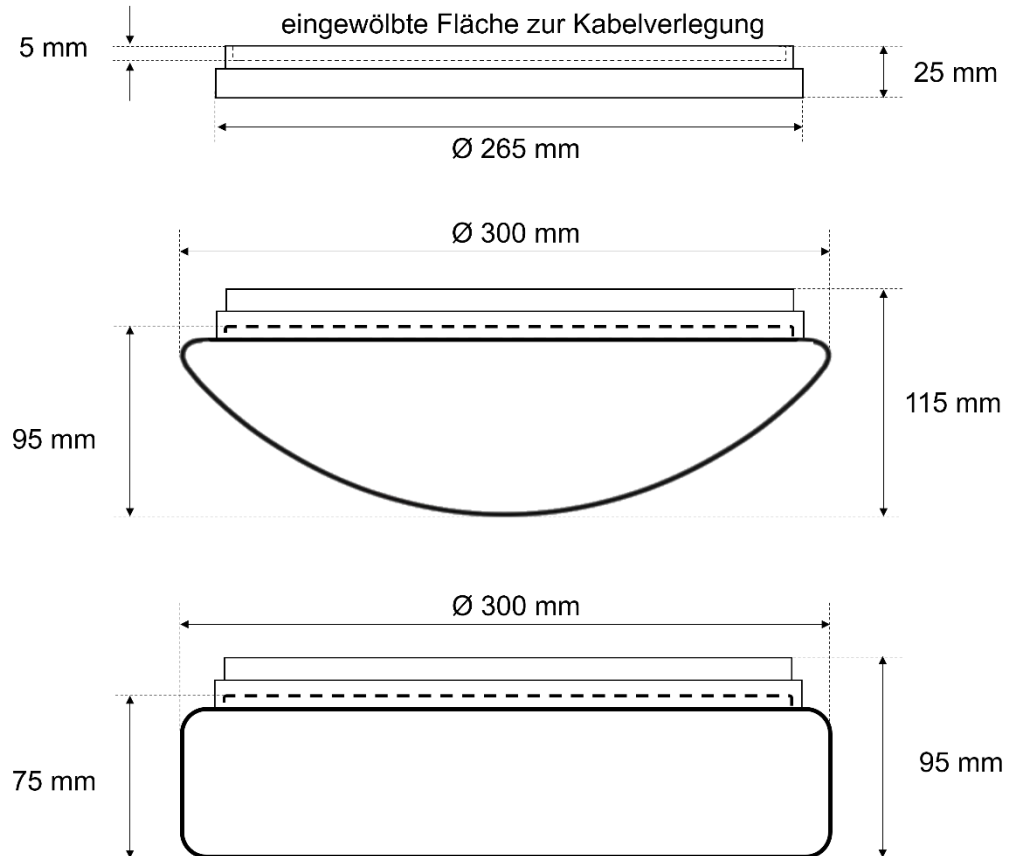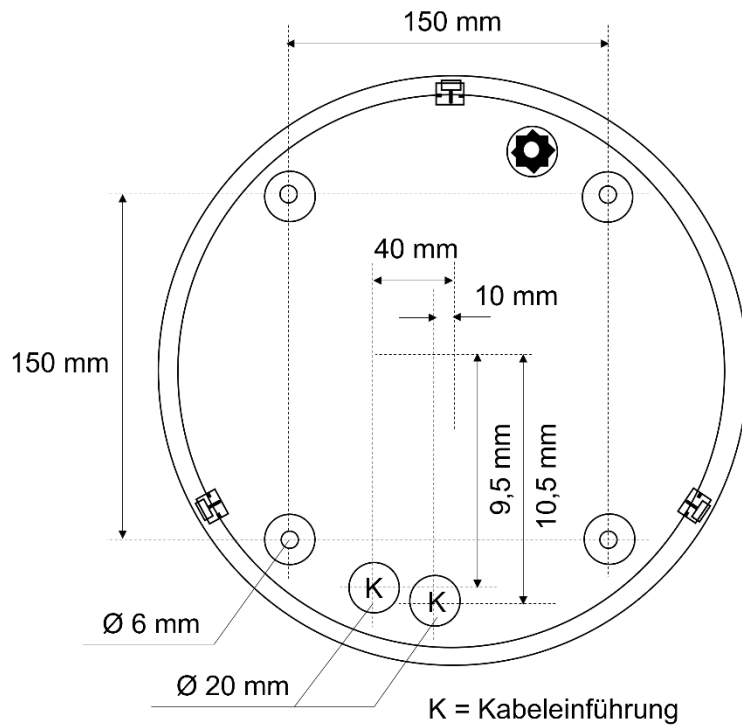

	Name	Datum	FRISCH-Licht® GmbH & Co. KG	
Zeichner:	Möller	18.06.2024		
			Größe: A4	Zeichnungsnummer: DLUE 7515.188xx
			Dateiname: FL_V_DLUE 7515.188xx	
Gewicht:	0,57 kg			

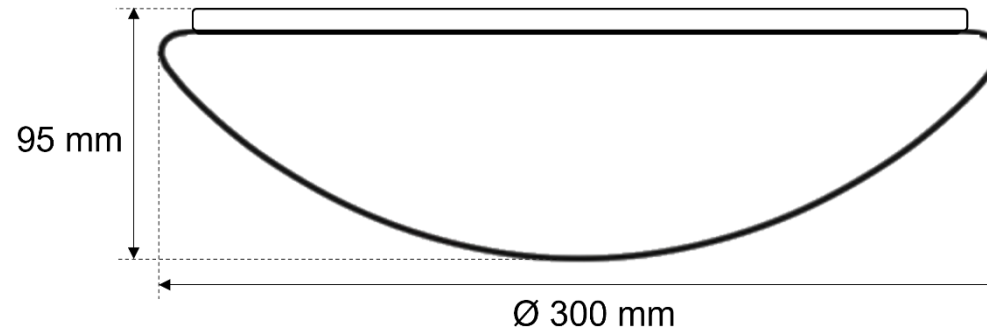


	Name	Datum	FRISCH-Licht® GmbH & Co. KG	
Zeichner:	Möller	18.06.2024		
			Bezeichnung: DL 7510 W x	
			Größe: A4	Zeichnungsnummer: DL 7510 W x
			Dateiname: FL_V_DL 7510 W x	
Gewicht:	0,17 kg			

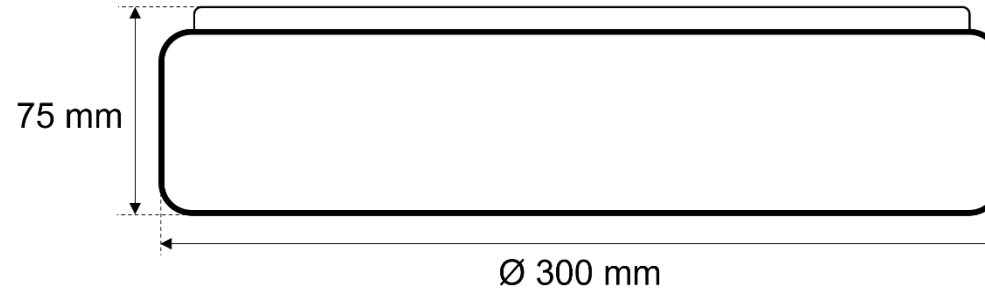

	Name	Datum	FRISCH-Licht® GmbH & Co. KG	
Zeichner:	Möller	18.06.2024	Bezeichnung: DLZ 7510 W x	
			Größe: A4	Zeichnungsnummer: DLZ 7510 W x
			Dateiname: FL_V_DLZ 7510 W x	
Gewicht:	0,17 kg			

Multipower

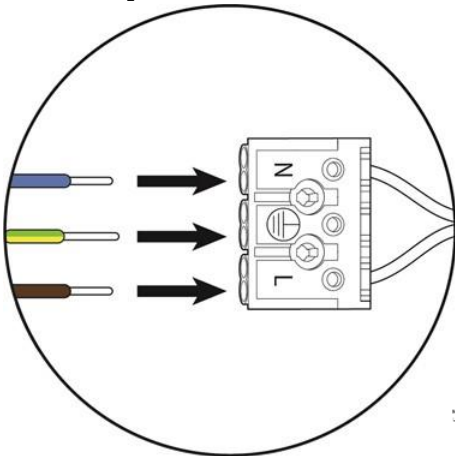

Anschlussklemme

- N
- PE
- L


Treiber

- Primär (PRI) Spannungsversorgung L und N
- Sekundär (SEC) LED (+ **rot**) und (- **schwarz**)
- Multipower über DIP-Schalter einstellbar (weitere Informationen siehe Schaltstufen)



Zusätzliche Informationen auf dem jeweiligen Treiber.

DALI/PUSH/SWITCH

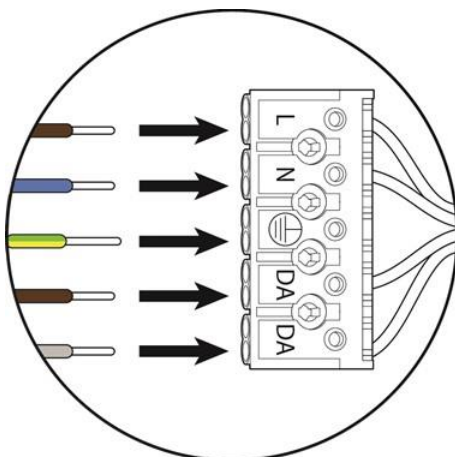

Anschlussklemme

- L
- N
- PE
- DA
- DA


Treiber

- Primär (PRI) Spannungsversorgung L und N
- 2 x DALI (DA) (DA) (Durchgangsverdrahtungstauglich)
- Sekundär (SEC) LED (+ **rot**) und (- **schwarz**)
- PUSH-CONTROL (weitere Informationen siehe Schaltstufen)



Zusätzliche Informationen auf dem jeweiligen Treiber.

1-10 V

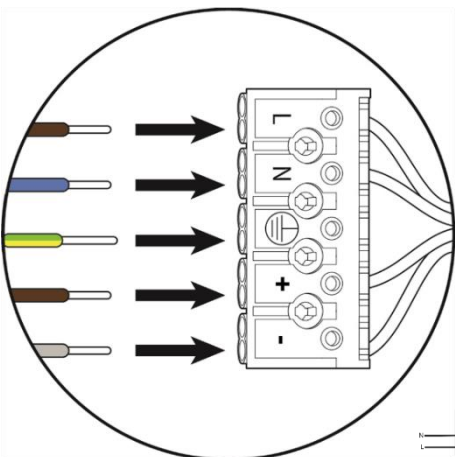

Anschlussklemme

- L
- N
- PE
- +
- -


Treiber

- Primär (PRI) Spannungsversorgung L und N
- Sekundär (SEC) LED (+ **rot**) und (- **schwarz**)
- 1-10 V (+/-) (weitere Informationen siehe Schaltstufen)



Zusätzliche Informationen auf dem jeweiligen Treiber.

TRIAC

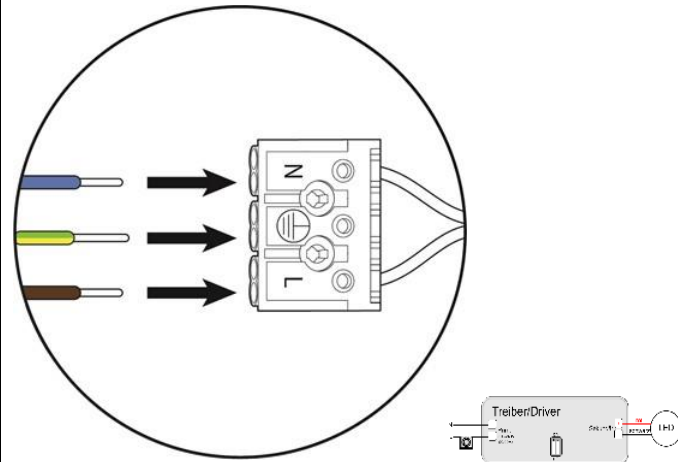

Anschlussklemme

- L
- N
- PE


Treiber

- Primär (PRI) Spannungsversorgung L und N
- Sekundär (SEC) LED (+ rot) und (- schwarz)
(weitere Informationen siehe Schaltstufen)



Zusätzliche Informationen auf dem jeweiligen Treiber.

CASAMBI Bluetooth

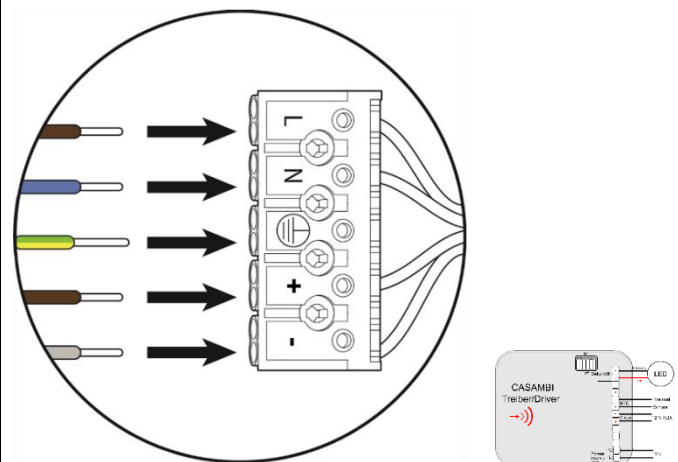

Anschlussklemme

- L
- N
- PE
- +
- -

Treiber

- Sekundär (SEC) LED (+ rot) und (- schwarz)
- THERMAL SENSOR (+ rot) und (- schwarz)
- 12 V AUX (+/-)
- PUSH HV
- Primär (PRI) Spannungsversorgung L und N
- AC/DC notlichttauglich
(weitere Informationen siehe Schaltstufen)



Zusätzliche Informationen auf dem jeweiligen Treiber.

Multipower (Leitungsschutzschalter: B 16A max. 48 Treiber / C 16A max. 77 Treiber)

Einstellung	Leistung	Lumen	1	2
500 mA	14,0 W	1.800 lm	ON	ON
450 mA	12,5 W	1.600 lm	ON	–
350 mA	10,0 W	1.300 lm	–	ON
*250 mA	7,0 W	900 lm	–	–

DALI/PUSH/SWITCH (Leitungsschutzschalter: B 16A max. 45 Treiber / C 16A max. 70 Treiber)

Einstellung	Leistung	Lumen	1	2	3
500 mA	14,0 W	1.800 lm	–	ON	ON
450 mA	12,5 W	1.600 lm	ON	–	ON
400 mA	11,0 W	1.400 lm	–	–	ON
350 mA	10,0 W	1.300 lm	ON	ON	–
300 mA	8,5 W	1.100 lm	–	ON	–
250 mA	7,0 W	900 lm	ON	–	–
*200 mA	5,5 W	700 lm	–	–	–

1-10 V (Leitungsschutzschalter: B 16A max. 25 Treiber / C 16A max. 40 Treiber)

Einstellung	Leistung	Lumen	1	2
500 mA	14,0 W	1.800 lm	ON	ON
450 mA	12,5 W	1.600 lm	–	ON
400 mA	11,0 W	1.400 lm	ON	–
*350 mA	10,0 W	1.300 lm	–	–




TRIAC (Leitungsschutzschalter: B 16A max. 11 Treiber / C 16A max. 18 Treiber)

Einstellung	Leistung	Lumen	1	2
500 mA	14,0 W	1.800 lm	ON	ON
450 mA	12,5 W	1.600 lm	ON	–
400 mA	11,0 W	1.400 lm	–	ON
*350 mA	10,0 W	1.300 lm	–	–

CASAMBI Bluetooth (Leitungsschutzschalter: B 16A max. 30 Treiber / C 16A max. 51 Treiber)

Einstellung	Leistung	Lumen	1	2	3	4	5	6
500 mA	14,0 W	1.800 lm	–	–	–	–	ON	ON
450 mA	12,5 W	1.600 lm	–	–	–	–	ON	–
400 mA	11,0 W	1.400 lm	–	–	–	–	–	ON
*350 mA	10,0 W	1.300 lm	–	–	–	–	–	–

*Werkseinstellung

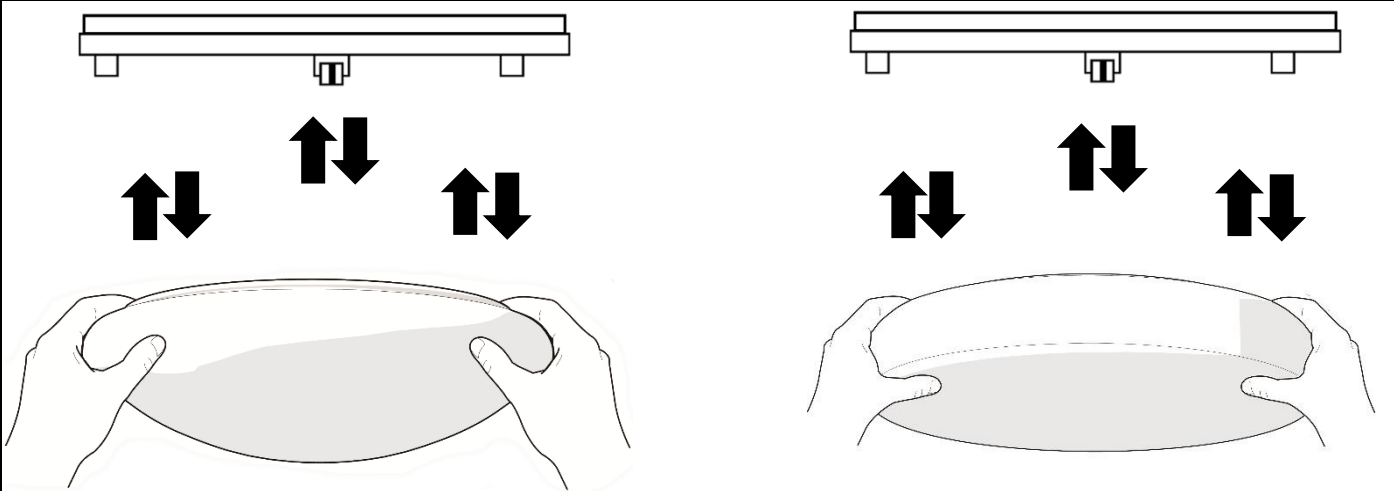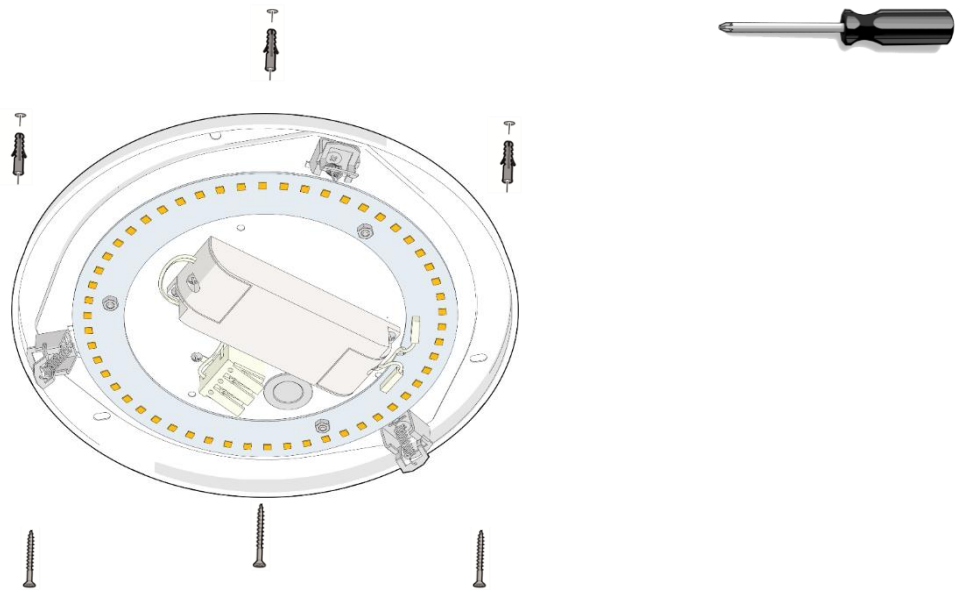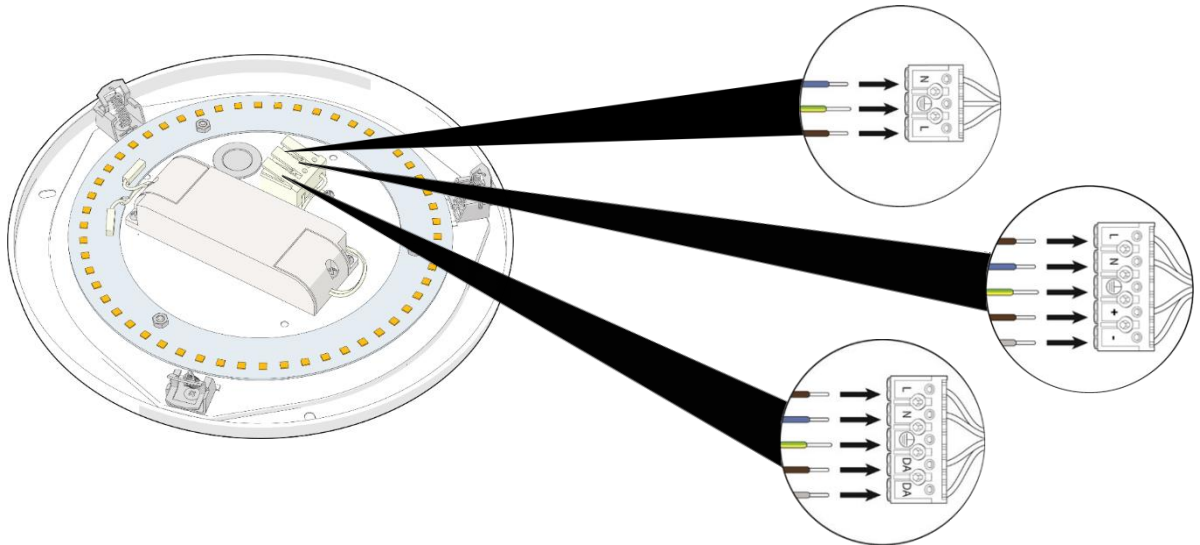

gerade abziehen / gerade andrücken

Betriebs- und Montageanleitung optionale Komponenten

DL PME: Präsenzmelder, in der Leuchte verbaut

Weitere Hinweise in der Montageanleitung:

[FL_MA_DL PME.pdf](#)

A: Einschaltswelle

B: Reichweite/Empfindlichkeit

C: Nachlaufzeit



DL E14 NLF: E14 NLF, Notlichtfassung in der Leuchte verbaut



Dekorring flach für bombierte oder zylindrische Abdeckungen:

DRR 7510 RAL nach Wahl



DRED 7510 Edelstahl Titan



Dekorring **direkt** für zylindrische Abdeckung:

DRZD 7510 RAL nach Wahl



DRZDED 7510 Edelstahloptik Titan



Dekorring **direkt/indirekt** für zylindrische Abdeckungen:

DRZN 7510 RAL nach Wahl



DRZNED 7510 Edelstahloptik Titan



Das Beleuchtungsniveau einer Leuchte nimmt während der Lebensdauer ab, und zwar infolge von

- Alterung der LED´s
- Verschmutzung der Leuchten
- Temperatureinflüsse
- Netzschwankungen



Eine Planung der Wartungsintervalle ist notwendig, damit die Planungsvorgaben während der gesamten Nutzungsdauer der Beleuchtungsanlage eingehalten werden. Daher wird vorausgesetzt, dass Reinigungsintervalle ein Teil der Beleuchtungsplanung bilden.
(Lichttechnisch relevante Oberflächen einmal im Monat leicht feucht abwischen.)

Speziell beim Einsatz von LED-Leuchten ist deren Totalausfall vernachlässigbar.
Der Wartungs- und Instandhaltungsaufwand kann auf diesem Wege gering gehalten werden.

Entsorgung



Bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden. Sollten Sie sich einmal von diesem Produkt trennen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie es daher nicht in der Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektrogeräte zu. FRISCH-Licht[®] GmbH & Co. KG bedankt sich für Ihre Mithilfe! WEEE-Reg.-Nr. DE45351975.

Notizen